



LAMPIRAN

LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Single line diagram

LAMPIRAN 2 Surat balasan dari tempat penelitian

LAMPIRAN 3 Data arus dan tegangan

LAMPIRAN 4 Hasil Pengukuran Microsoft Exel

Lampiran 1. Single line diagram

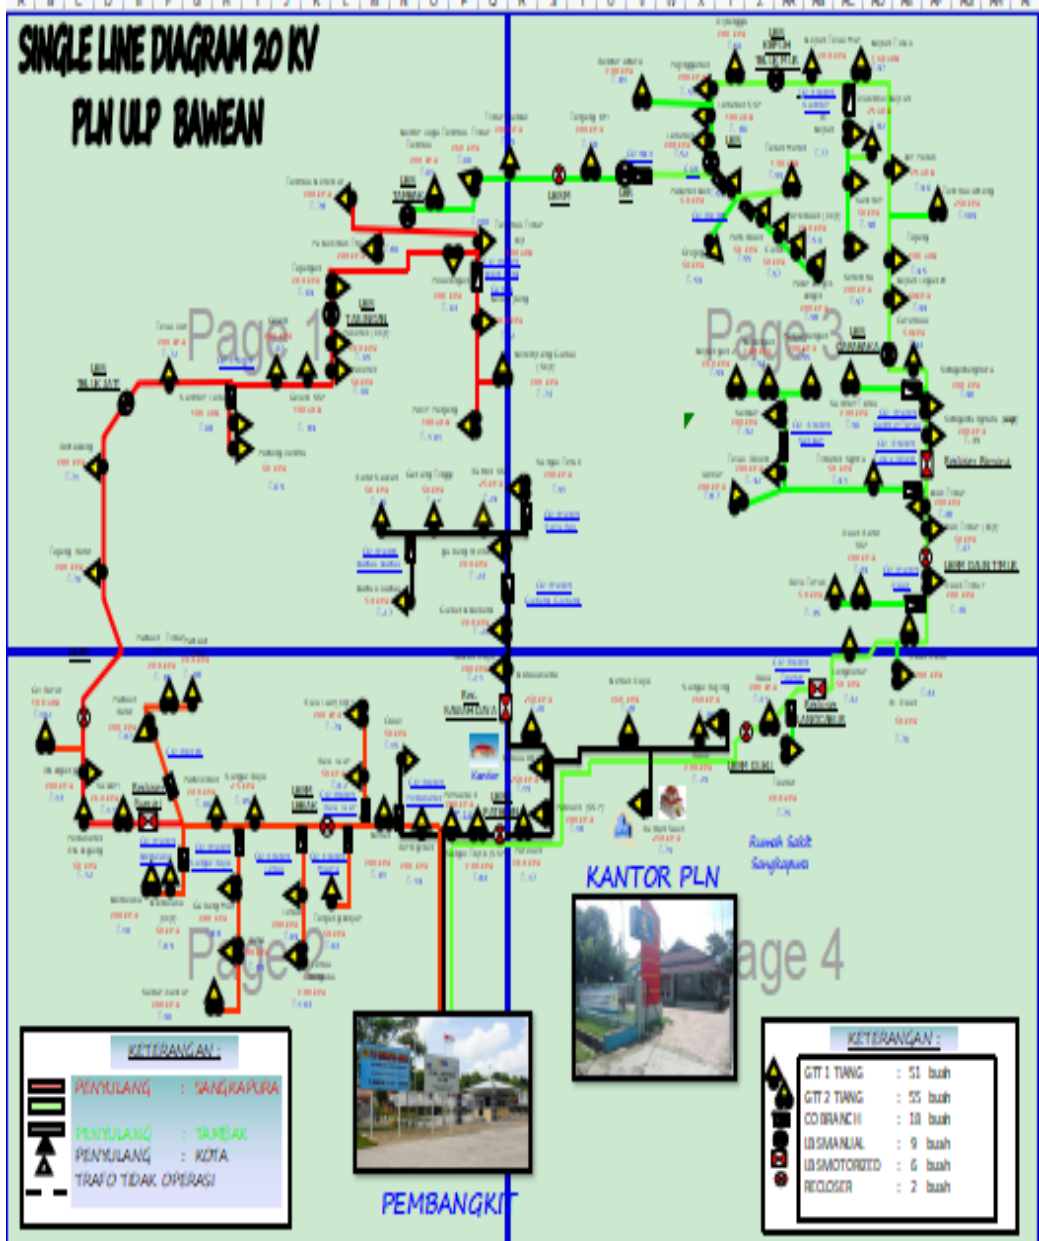

Lampiran 2. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian



UID JAWA TIMUR
UP3 GRESIK

Nomor : 0620/STH.01.04/F04030000/2023 10 Maret 2023
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Balasan Permohonan Penelitian Tugas Akhir Kepada Dekan Universitas 17 Agustus Surabaya

Memperhatikan Surat Saudara No 698/K/FT/AKD/III/2023 perihal Penelitian Tugas Akhir atas nama siswa berikut:

NO	NAMA	TGL PELAKSANAAN
1	Muhammad Azrul Gunawan	13 Maret 2023 – 13 April 2023

Dapat kami sampaikan bahwa siswa-siswa tersebut dapat melakukan Penelitian Tugas Akhir di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Gresik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan PKL siswa tunduk pada peraturan PT PLN (Persero);
2. Jadwal dan durasi pelaksanaan ditentukan oleh PT PLN (Persero) dengan mengutamakan pelayanan kepada pelanggan;
3. Selama pelaksanaan PKL siswa memakai seragam/almamater universitas;
4. PLN tidak memberikan data perusahaan yang sifatnya confidential/rahasia kepada siswa dan data yang diberikan tidak diperkenankan untuk keperluan lain diluar akademik;
5. Perusahaan tidak menyediakan makan pagi maupun makan siang,
6. Perusahaan tidak memberikan uang saku,
7. Pelaksanaan penelitian mengikuti jam kerja yang berlaku :
 - a. Senin – Kamis: 07.30 s.d.16.00 WIB
 - b. Jumat : 07.00 s.d 16.00 WIB
8. Siswa/sekolah diwajibkan menyiapkan kelengkapan keselamatan kerja sendiri seperti sarung tangan, sepatu, pelindung kepala (helm), serta pakaian khusus kerja lapangan setiap mengikuti kegiatan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja;
9. Siswa telah mendapatkan Vaksinasi Covid – 19 minimal **Vaksin Dosis Pertama dan Kedua**;
10. Melaksanakan **Rapid Test Antigen H- 1** sebelum dimulainya PKL;



11. Mengirimkan fotokopi KTP dan KTM sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Membuat laporan pelaksanaan PKL yang disahkan pembimbing dan manajemen, dikirimkan paling lambat **1 (satu) bulan** setelah PKL dilaksanakan;
13. PLN **tidak menerbitkan sertifikat** dan hanya **memberikan surat keterangan** bahwa siswa pernah melakukan PKL;
14. Pelaksanaan PKL dapat menghubungi Bagian Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UP3 Gresik Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.134, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 dan wajib mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan covid-19.

Demikian kami informasikan, agar dapat disampaikan kepada yang bersangkutan.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN GRESIK

Bustani Hadi Wijaya

Lampiran 3. Data Arus dan Tegangan

1	kVa	na Penyul	Nama Aset	iur	ius	iut	hasil tmb	hasil bag	%pembn
2	25	Bangkapura	ND0005	19	16	26	61	20.33333	56.35625
3	25	Kota	ND0024	10	21	9	40	13.33333	36.95492
4	25	Tambak	ND0082				0	0	0
5	25	Bangkapura	ND0103	8	7	8	23	7.666667	21.24908
6									
7	kVa	na Penyul	Nama Aset	iur	ius	iut	hasil tmb	hasil bag	%pembn
8	50	Bangkapura	ND0002	52	50	53	155	51.66667	71.59023
9	50	Bangkapura	ND0009	47	46	71	164	54.66667	75.74708
10	50	Bangkapura	ND0012	59	63	57	179	59.66667	82.67517
11	50	Kota	ND0015	31	44	41	116	38.66667	53.5772
12	50	Kota	ND0025	60	62	58	180	60	83.13704
13	50	Kota	ND0026	55	48	32	135	45	62.35278
14	50	Kota	ND0027	43	25	46	114	38	52.65346
15	50	Tambak	ND0032	20	20	23	63	21	29.09796
16	50	Tambak	ND0035	40	44	38	122	40.66667	56.34844
17	50	Tambak	ND0037	37	54	53	144	48	66.50963
18	50	Tambak	ND0041	39	43	41	123	41	56.81031
19	50	Tambak	ND0043	28	38	30	96	32	44.33975
20	50	Tambak	ND0044				0	0	0
21	50	Tambak	ND0046	26	48	32	106	35.33333	48.95848
22	50	Tambak	ND0048	47	56	65	168	56	77.59457
23	50	Tambak	ND0053	42	24	73	139	46.33333	64.20027
24	50	Tambak	ND0054	45	43	34	122	40.66667	56.34844
25	50	Tambak	ND0055	57	52	52	161	53.66667	74.36146
26	50	Tambak	ND0057	49	40	44	133	44.33333	61.42903
27	50	Bangkapura	ND0066	47	20	34	101	33.66667	46.64912
28	50	Bangkapura	ND0069	46	60	38	144	48	66.50963
29	50	Tambak	ND0076	4	4	3	11	3.666667	5.080597
30									

31	kVa	nama Penyul	Nama Aset	iur	ius	iut	hasil tmb	hasil bag	%pembbn
32	100	Bangkapura	ND0003	65	76	66	207	69	47.81705
33	100	Bangkapura	ND0004	46	52	49	147	49	33.95703
34	100	Bangkapura	ND0006	40	58	47	145	48.33333	33.49503
35	100	Bangkapura	ND0007	133	113	72	318	106	73.45807
36	100	Bangkapura	ND0008	79	77	86	242	80.66667	55.90206
37	100	Bangkapura	ND0010	112	103	93	308	102.6667	71.14807
38	100	Bangkapura	ND0013	59	77	31	167	55.66667	38.57704
39	100	Kota	ND0014	77	111	93	281	93.66667	64.91106
40	100	Kota	ND0016	14	11	56	81	27	18.71102
41	100	Kota	ND0017	85	58	78	221	73.66667	51.05105
42	100	Kota	ND0018	74	82	75	231	77	53.36105
43	100	Kota	ND0021	157	117	110	384	128	88.70409
44	100	Kota	ND0022	133	96	130	359	119.6667	82.92908
45	100	Kota	ND0023	81	98	101	280	93.33333	64.68006

46	100	Kota	ND0029	113	125	108	346	115.3333	79.92608
47	100	Tambak	ND0031	1	1	1	3	1	0.693001
48	100	Tambak	ND0031	1	1	1	3	1	0.693001
49	100	Tambak	ND0034	30	70	18	118	39.33333	27.25803
50	100	Tambak	ND0036	89	74	113	276	92	63.75606
51	100	Tambak	ND0038	50	60	71	181	60.33333	41.81104
52	100	Tambak	ND0039	117	126	95	338	112.6667	78.07808
53	100	Tambak	ND0040	109	42	93	244	81.33333	56.36406
54	100	Tambak	ND0042	115	91	80	286	95.33333	66.06607
55	100	Tambak	ND0045				0	0	0
56	100	Tambak	ND0049				0	0	0
57	100	Tambak	ND0050	90	128	103	321	107	74.15107
58	100	Tambak	ND0051	92	64	97	253	84.33333	58.44306
59	100	Tambak	ND0052	56	45	35	136	45.33333	31.41603
60	100	Tambak	ND0056	35	108	43	186	62	42.96604

61	100	Sangkapura	ND0058	143	128	120	391	130.3333	90.32109
62	100	Sangkapura	ND0059	112	78	64	254	84.66667	58.67406
63	100	Sangkapura	ND0061	87	80	89	256	85.33333	59.13606
64	100	Sangkapura	ND0062	83	52	99	234	78	54.05405
65	100	Sangkapura	ND0063	68	53	68	189	63	43.65904
66	100	Sangkapura	ND0064	112	113	124	349	116.3333	80.61908
67	100	Sangkapura	ND0065	121	102	119	342	114	79.00208
68	100	Sangkapura	ND0067	103	74	122	299	99.66667	69.06907
69	100	Sangkapura	ND0068	55	56	55	166	55.33333	38.34604
70	100	Sangkapura	ND0070	45	50	53	148	49.33333	34.18803
71	100	Sangkapura	ND0071	60	48	60	168	56	38.80804
72	100	Sangkapura	ND0072	98	86	93	277	92.33333	63.98706
73	100	Sangkapura	ND0073	86	96	78	260	86.66667	60.06006
74	100	Sangkapura	ND0074	87	86	77	250	83.33333	57.75006
75	100	Tambak	ND0075	60	45	50	155	51.66667	35.80504

76	100	Tambak	ND0077				0	0	0
77	100	Sangkapura	ND0078	128	137	131	396	132	91.47609
78	100	Sangkapura	ND0080	7	4	6	17	5.666667	3.927004
79	100	Tambak	ND0081	8	16	3	27	9	6.237006
80	100	Kota	ND0083	143	140	110	393	131	90.78309
81	100	Sangkapura	ND0084	29	32	27	88	29.33333	20.32802
82	100	Sangkapura	ND0085	64	66	34	164	54.66667	37.88404
83	100	Sangkapura	ND0085	66	66	45	177	59	40.88704
84	100	Tambak	ND0086	26	23	51	100	33.33333	23.10002
85	100	Tambak	ND0087	27	40	27	94	31.33333	21.71402
86	100	Sangkapura	ND0088	58	30	37	125	41.66667	28.87503
87	100	Sangkapura	ND0089	27	28	26	81	27	18.71102
88	100	Sangkapura	ND0090	46	27	34	107	35.66667	24.71702
89	100	Kota	ND0091	21	26	23	70	23.33333	16.17002
90	100	Tambak	ND0092	19	14	10	43	14.33333	9.93301

91	100	Tambak	ND0093	15	17	22	54	18	12.47401
92	100	Tambak	ND0094	32	18	14	64	21.33333	14.78401
93	100	Tambak	ND0095	24	20	26	70	23.33333	16.17002
94	100	Tambak	ND0096	15	15	20	50	16.66667	11.55001
95	100	Tambak	ND0097	16	21	16	53	17.66667	12.24301
96	100	Tambak	ND0098	18	4	10	32	10.66667	7.392007
97	100	Tambak	ND0099				0	0	0
98	100	Sangkapura	ND0100	110	61	72	243	81	56.13306
99	100	Sangkapura	ND0101	11	4	12	27	9	6.237006
100	100	Sangkapura	ND0102	77	79	68	224	74.66667	51.74405
101									
102	kVa	na Penyul	Nama Aset	iur	ius	iut	hasil tmb	hasil bag	%pembbn
103	160	Sangkapura	ND0001	148	187	169	504	168	72.75877
104	160	Sangkapura	ND0011	161	160	173	494	164.6667	71.31514
105	160	Kota	ND0028	120	80	115	315	105	45.47423

106	160	Kota	ND0030	185	209	229	623	207.6667	89.93792
107	160	Tambak	ND0047				0	0	0
108	160	Sangkapura	ND0060	103	131	117	351	117	50.67129
109									
110	kVa	na Penyul	Nama Aset	iur	ius	iut	hasil tmb	hasil bag	%pembbn
111	200	Tambak	ND0033	221	283	263	767	255.6667	88.56711
112									
113	kVa	na Penyul	Nama Aset	iur	ius	iut	hasil tmb	hasil bag	%pembbn
114	250	Kota	ND0019	244	212	211	667	222.3333	61.62232
115	250	Kota	ND0020	191	203	224	618	206	57.09534
116	250	Tambak	ND0104				0	0	0

Lampiran 4. Hasil Pengukuran Microsoft Exel

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Perincian Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda lakukan

FZ31

PT. PLN (Persero)
 UPT GRESIK
 ULP BAWEAN

DATA GARDU DISTRIBUSI
 BAWEAN BAWEAN
 RIJUAN: RJI - DESMBER
 TAHUN: 2022
 Con Ø: Ø8
 WBP1: 100 Rp / AWH
 WBP2: 368 Rp / AWH
 WBP3: 551 Rp / AWH

UNDERLOAD < 40%

OVERLOAD 80% - 100%

NO	ID (APZ)	ID / NAMA	KEPANJANGAN	KOORDINAT		KONSTRUKSI	GARDU INDUK / TRAFU	PENTULANG	WILAYAH RAYON	MERK TRAFU	NO SERI TRAFU	TAHUN	TPE TRAFU (OD / ID)	KAPASITAS TRAFU (KVA)	TRAFU YANG TERPASANG DI LOK ADALAH REVISI	
				Latitude	Longitude										NAMA BENGKEL	TANGGAL REV
27	1	2	4	-8.5434	112.65188	GTT2	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0001	2022	16	16	17	18
28	2	3	5	-8.5402	112.65029	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0002	2022	50	50		
29	3	4	6	-8.5392	112.62742	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0003	2022	100	100		
30	4	5	7	-8.5422	112.65118	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0004	2022	100	100		
31	5	6	8	-8.5383	112.63244	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0005	2022	25	25		
32	6	7	9	-8.53246	112.61254	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0006	2022	100	100		
33	7	8	10	-8.52954	112.61236	GTT2	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0007	2022	100	100		
34	8	9	11	-8.52172	112.63354	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0008	2022	100	100		
35	9	10	12	-8.52033	112.60013	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0009	2022	50	50		

MDS

Siap Aksesibilitas: Tidak Tersedia

31°C Cerah

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Perincian Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda lakukan

FZ31

37	10	11	13	-8.52055	112.59954	GTT2	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0010	2022	100	100		
38	11	12	14	-8.51179	112.60063	GTT2	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0011	2022	160	160		
39	12	13	15	-8.5114	112.58792	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0012	2022	50	50		
40	13	14	16	-8.50933	112.28658	GTT1	TRAFU	Sangkalpura	BAWEAN		NC0013	2022	100	100		
41	14	15	17	-8.54835	112.64466	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0014	2022	100	100		
42	15	16	18	-8.53883	112.64701	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0015	2022	50	50		
43	16	17	19	-8.54893	112.64703	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0016	2022	100	100		
44	17	18	20	-8.51138	112.65099	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0017	2022	100	100		
45	18	19	21	-8.54967	112.65768	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0018	2022	100	100		
46	19	20	22	-8.54736	112.65908	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0019	2022	250	250		
47	20	21	23	-8.54854	112.65877	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0020	2022	100	100		
48	21	22	24	-8.54204	112.65747	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0021	2022	100	100		
49	22	23	25	-8.53311	112.65813	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0022	2022	100	100		
50	23	24	26	-8.52311	112.66014	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0023	2022	100	100		
51	24	25	27	-8.5224	112.66429	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0024	2022	25	25		
52	25	26	28	-8.52123	112.66173	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0025	2022	50	50		
53	26	27	29	-8.51993	112.65796	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0026	2022	50	50		
54	27	28	30	-8.52056	112.65729	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0027	2022	50	50		
55	28	29	31	-8.54866	112.66057	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0028	2022	160	160		
56	29	30	32	-8.54724	112.66628	GTT1	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0029	2022	100	100		
57	30	31	33	-8.54674	112.66857	GTT2	TRAFU	Kota	BAWEAN		NC0030	2022	100	100		
58	31	32	34	-8.54383	112.67514	GTT2	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0031	2022	100	100		
59	32	33	35	-8.54883	112.67514	GTT2	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0032	2022	100	100		
60	33	34	36	-8.54874	112.68096	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0033	2022	50	50		
61	34	35	37	-8.55048	112.70088	GTT2	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0034	2022	100	100		
62	35	36	38	-8.54317	112.70062	GTT2	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0035	2022	100	100		
63	36	37	39	-8.53146	112.69297	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0036	2022	50	50		
64	37	38	40	-8.53116	112.72139	GTT2	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0037	2022	100	100		
65	38	39	41	-8.52872	112.72199	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0038	2022	100	100		
66	39	40	42	-8.52905	112.72275	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0039	2022	100	100		
67	40	41	43	-8.50932	112.72091	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0040	2022	100	100		
68	41	42	44	-8.79888	112.78706	GTT2	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0041	2022	50	50		
69	42	43	45	-8.82054	112.72034	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0042	2022	100	100		
70	43	44	46	-8.82056	112.71183	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0043	2022	100	100		
71	44	45	47	-8.78861	112.73861	GTT1	TRAFU	Tamboak	BAWEAN		NC0044	2022	100	100		

MDS

Siap Aksesibilitas: Tidak Tersedia

31°C Cerah

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda lakukan

FZ31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
71	44					-5.79503	112.72191	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0043	2022		50		
72	45					-5.79513	112.72109	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0044	2022		50		
73	46					-5.79491	112.72843	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0045	2022		100		
74	47					-5.79078	112.72295	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0046	2022		50		
75	48					-5.79420	112.72887	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0047	2022		100		
76	49					-5.79476	112.73051	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0048	2022		50		
77	50					-5.79442	112.72809	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0049	2022		100		
78	51					-5.79446	112.70202	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0050	2022		100		
79	52					-5.79299	112.66054	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0051	2022		100		
80	53					-5.79252	112.67978	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0052	2022		100		
81	54					-5.79219	112.66683	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0053	2022		50		
82	55					-5.79237	112.67022	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0054	2022		50		
83	56					-5.79274	112.67113	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0055	2022		50		
84	57					-5.79200	112.67142	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0056	2022		100		
85	58					-5.79136	112.67248	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0057	2022		50		
86	59					-5.79343	112.66086	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0058	2022		100		
87	60					-5.79103	112.65459	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0059	2022		100		
88	61					-5.79139	112.66038	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0060	2022		100		
89	62					-5.79111	112.66077	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0061	2022		100		
90	63					-5.79099	112.64507	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0062	2022		100		
91	64					-5.79276	112.64387	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0063	2022		100		
92	65					-5.79095	112.63638	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0064	2022		100		
93	66					-5.79099	112.63881	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0065	2022		100		
94	67					-5.79059	112.63124	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0066	2022		50		
95	68					-5.79078	112.63169	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0067	2022		100		
96	69					-5.79208	112.63170	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0068	2022		100		
97	70					-5.79118	112.63002	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0069	2022		50		
98	71					-5.79204	112.62887	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0070	2022		100		
99	72					-5.79287	112.62922	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0071	2022		100		
100	73					-5.79426	112.60964	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0072	2022		100		
101	74					-5.79263	112.64281	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0073	2022		100		
102	75					-5.80487	112.63803	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0074	2022		100		
103	76					-5.80771	112.66038	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0075	2022		100		
104	77					-5.83991	112.70479	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0076	2022		50		
105	78					-5.80484	112.73384	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0077	2022		100		

MDS

Siap Aksesibilitas: Tidak tersedia

31°C Cerah

12:47 PM 5/28/2023

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda lakukan

FZ31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
105	79					-5.79204	112.72194	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0077	2022		100		
106	80					-5.79099	112.64902	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0078	2022		100		
107	81					-5.79218	112.64882	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0080	2022		100		
108	82					-5.79284	112.64849	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0081	2022		100		
109	83					-5.79284	112.72483	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0082	2022		25		
110	84					-5.84876	112.64883	GTT2	TRAF0	Kota	BAW EAN		NC0083	2022		100		
111	85					-5.79128	112.62177	GTT1	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0084	2022		100		
112	86					-5.82142	112.63444	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0085	2022		100		
113	87					-5.82142	112.63444	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0085	2022		100		
114	87					-5.79174	112.67997	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0086	2022		100		
115	88					-5.81229	112.69725	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0087	2022		100		
116	89					-5.84829	112.66024	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0088	2022		100		
117	90					-5.84908	112.59645	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0089	2022		100		
118	91					-5.84988	112.29299	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0090	2022		100		
119	92					-5.81805	112.68003	GTT2	TRAF0	Kota	BAW EAN		NC0091	2022		100		
120	93					-5.79342	112.7909	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0092	2022		100		
121	94					-5.79348	112.69808	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0093	2022		100		
122	95					-5.79548	112.69569	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0094	2022		100		
123	96					-5.79964	112.73113	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0095	2022		100		
124	97					-5.79794	112.72831	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0096	2022		100		
125	98					-5.79322	112.70257	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0097	2022		100		
126	99					-5.79937	112.67979	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0098	2022		100		
127	100					-5.79285	112.68944	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0099	2022		100		
128	101					-5.79408	112.65005	GTT1	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0100	2022		100		
129	102					-5.79609	112.64651	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0101	2022		100		
130	103					-5.80796	112.58813	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0102	2022		100		
131	104					-5.84351	112.63438	GTT2	TRAF0	Sangkapura	BAW EAN		NC0103	2022		25		
132	105					-5.77285	112.72842	GTT2	TRAF0	Tamboak	BAW EAN		NC0104	2022		250		
133	106																	
134	107																	
135	108																	
136	109																	
137	110																	
138	111																	
139	112																	

MDS

Siap Aksesibilitas: Tidak tersedia

31°C Cerah

12:47 PM 5/28/2023

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukakan

FZ31

	ANALISA PERHITUNGAN TRAF0																Losses Netral TRAF0 (Watt)		Losses Ground TRAF0 (Watt)		Losses / SUSUT TEKNIK TRAF0		Total Losses TRAF0 1 Hari (Wh)		Total Losses TRAF0 1 Hari = Rp	
	BEBAN				I Max				I Rata'				I Unbalance		84.940.05		84.940.05		84.940.05		84.940.05					
	SIANG	MALAM			SIANG	MALAM			SIANG	MALAM			SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM				
R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	82.5	92.5	85	35.5	165	185	170	71	40.05%	80.11%	17.53%	75.06%	4.49%	4.49%	388.02	1,552.07	-	-	388.02	1,552.07	7.37	7.76	3,388	Rp	3,388	Rp
29	26	24.5	27	22	52	49	54	44	17.41%	14.82%	35.80%	71.59%	3.44%	3.44%	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83	2.98	1,203	Rp	1,203	Rp
30	36.5	37.5	32.5	15.5	73	75	65	31	25.98%	51.96%	24.60%	49.19%	5.63%	5.63%	73.97	295.88	-	-	73.97	295.88	1.41	1.48	646	Rp	646	Rp
31	23.5	25	24	15.5	47	50	48	33	17.32%	34.64%	16.74%	33.49%	2.30%	2.30%	73.97	295.88	-	-	73.97	295.88	1.41	1.48	646	Rp	646	Rp
32	10	8.5	13	11	20	17	26	22	36.03%	72.05%	29.10%	58.20%	15.87%	15.87%	37.25	149.02	-	-	37.25	149.02	0.71	0.75	325	Rp	325	Rp
33	20.5	30	24	25.5	41	60	48	51	20.78%	41.57%	17.21%	34.41%	13.87%	13.87%	200.21	800.82	-	-	200.21	800.82	3.80	4.00	1,748	Rp	1,748	Rp
34	56.5	56.5	11.5	26	113	113	23	52	39.14%	78.29%	28.75%	57.50%	48.19%	48.19%	208.13	832.53	-	-	208.13	832.53	3.95	4.16	1,817	Rp	1,817	Rp
35	39.5	38.5	43	33.5	79	77	86	67	29.79%	59.58%	27.94%	55.89%	4.41%	4.41%	345.53	1,382.12	-	-	345.53	1,382.12	6.57	6.91	3,017	Rp	3,017	Rp
36	23.5	23	35.5	23	47	46	71	46	49.19%	98.38%	37.87%	75.75%	19.92%	19.92%	162.87	651.50	-	-	162.87	651.50	3.09	3.26	1,422	Rp	1,422	Rp
37	55.5	49	46.5	36	111	98	93	72	38.45%	76.90%	34.87%	69.74%	6.84%	6.84%	399.03	1,596.10	-	-	399.03	1,596.10	7.58	7.98	3,484	Rp	3,484	Rp
38	80	77.5	85	31.5	160	155	170	63	36.81%	73.61%	35.00%	70.00%	3.44%	3.44%	305.50	1,222.02	-	-	305.50	1,222.02	5.80	6.11	2,661	Rp	2,661	Rp
39	27.5	28	30	13	56	60	76	41.57%	83.14%	39.49%	78.98%	3.51%	3.51%	52.03	208.13	-	-	52.03	208.13	0.99	1.04	454	Rp	454	Rp	
40	29.5	36.5	13	17.5	59	73	26	35	25.2%	50.54%	18.24%	36.49%	33.76%	33.76%	94.29	377.17	-	-	94.29	377.17	1.79	1.89	823	Rp	823	Rp
41	42	56.5	48	34.5	84	113	96	69	39.14%	78.29%	33.83%	67.67%	10.47%	10.47%	366.47	1,465.86	-	-	366.47	1,465.86	6.96	7.33	3,199	Rp	3,199	Rp
42	16	22	19.5	20	32	44	39	40	30.48%	60.97%	26.56%	53.12%	11.01%	11.01%	123.16	492.62	-	-	123.16	492.62	2.34	2.46	1,079	Rp	1,079	Rp
43	6.5	1	9	4	13	2	18	8	6.24%	12.47%	3.81%	7.62%	54.55%	54.55%	4.93	19.70	-	-	4.93	19.70	0.09	0.10	43	Rp	43	Rp
44	13	20	9	3	26	40	18	6	13.86%	27.71%	9.70%	19.40%	28.57%	28.57%	2.77	11.08	-	-	2.77	11.08	0.05	0.06	24	Rp	24	Rp
45	35.5	48	32	18.5	71	96	64	37	33.26%	66.51%	26.67%	53.33%	16.43%	16.43%	105.38	421.50	-	-	105.38	421.50	2.00	2.11	920	Rp	920	Rp
46	124.5	108	103.5	48.5	249	212	257	97	24.50%	49.00%	30.85%	61.71%	7.88%	7.88%	724.23	2,896.94	-	-	724.23	2,896.94	13.76	14.48	6,323	Rp	6,323	Rp
47	90.5	102.5	117	39.5	181	205	234	79	32.42%	64.83%	28.64%	57.27%	8.82%	8.82%	480.39	1,921.54	-	-	480.39	1,921.54	9.13	9.61	4,154	Rp	4,154	Rp
48	78.5	60	54	44	157	120	108	88	54.39%	108.77%	44.68%	89.51%	14.89%	14.89%	596.08	2,384.30	-	-	596.08	2,384.30	11.33	11.92	5,204	Rp	5,204	Rp
49	66	47	65	23	132	94	138	48	45.79%	91.57%	41.11%	82.21%	13.86%	13.86%	150.87	651.50	-	-	150.87	651.50	3.09	3.26	1,422	Rp	1,422	Rp
50	40.5	49	50.5	3	18	98	101	6	34.99%	69.97%	32.33%	64.66%	8.81%	8.81%	2.77	11.08	-	-	2.77	11.08	0.05	0.06	24	Rp	24	Rp
51	7	18.5	9.5	10	14	37	19	20	51.27%	102.54%	42.33%	84.66%	0.73%	0.73%	30.79	123.16	-	-	30.79	123.16	0.58	0.62	269	Rp	269	Rp
52	30.5	30	30.5	20.5	61	60	61	41	42.26%	84.52%	32.03%	64.06%	0.73%	0.73%	129.39	517.56	-	-	129.39	517.56	2.46	2.59	1,130	Rp	1,130	Rp
53	28.5	26	28.5	14	57	52	67	28	39.49%	78.98%	36.03%	72.05%	6.41%	6.41%	60.35	241.39	-	-	60.35	241.39	1.15	1.23	527	Rp	527	Rp

MDS

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukakan

FZ31

	ANALISA PERHITUNGAN TRAF0																Losses Netral TRAF0 (Watt)		Losses Ground TRAF0 (Watt)		Losses / SUSUT TEKNIK TRAF0		Total Losses TRAF0 1 Hari (Wh)		Total Losses TRAF0 1 Hari = Rp	
	BEBAN				I Max				I Rata'				I Unbalance		84.940.05		84.940.05		84.940.05		84.940.05					
	SIANG	MALAM			SIANG	MALAM			SIANG	MALAM			SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM				
R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
28	4	230.94	1	Tahun	82.5	92.5	85	35.5	165	185	170	71	40.05%	80.11%	17.53%	75.06%	4.49%	4.49%	388.02	1,552.07	-	-	388.02	1,552.07	7.37	
29	4	72.17	1	Tahun	26	24.5	27	22	52	49	54	44	17.41%	14.82%	35.80%	71.59%	3.44%	3.44%	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83	
30	4	144.34	1	Tahun	36.5	37.5	32.5	15.5	73	75	65	31	25.98%	51.96%	24.60%	49.19%	5.63%	5.63%	73.97	295.88	-	-	73.97	295.88	1.41	
31	4	144.34	1	Tahun	23.5	25	24	15.5	47	50	48	33	17.32%	34.64%	16.74%	33.49%	2.30%	2.30%	73.97	295.88	-	-	73.97	295.88	1.41	
32	4	36.08	1	Tahun	10	8.5	13	11	20	17	26	22	36.03%	72.05%	29.10%	58.20%	15.87%	15.87%	37.25	149.02	-	-	37.25	149.02	0.71	
33	4	144.34	1	Tahun	20.5	30	24	25.5	41	60	48	51	20.78%	41.57%	17.21%	34.41%	13.87%	13.87%	200.21	800.82	-	-	200.21	800.82	3.80	
34	4	144.34	1	Tahun	56.5	56.5	11.5	26	113	113	23	52	39.14%	78.29%	28.75%	57.50%	48.19%	48.19%	208.13	832.53	-	-	208.13	832.53	3.95	
35	4	144.34	1	Tahun	39.5	38.5	43	33.5	79	77	86	67	29.79%	59.58%	27.94%	55.89%	4.41%	4.41%	345.53	1,382.12	-	-	345.53	1,382.12	6.57	
36	4	72.17	1	Tahun	23.5	23	35.5	23	47	46	71	46	49.19%	98.38%	37.87%	75.75%	19.92%	19.92%	162.87	651.50	-	-	162.87	651.50	3.09	
37	4	144.34	1	Tahun	55.5	49	46.5	36	111	98	93	72	38.45%	76.90%	34.87%	69.74%	6.84%	6.84%	399.03	1,596.10	-	-	399.03	1,596.10	7.58	

MDS

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukakan

FZ31	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE
38	4	230.94	1	Tahun	80	77.5	85	31.5	160	155	170	63	36.81%	73.61%	35.00%	70.00%	3.44%	3.44%	305.50	1,222.02	-	-	305.50	1,222.02	5.80
39	4	72.17	1	Tahun	27.5	28	30	13	55	60	76	43.57%	83.14%	39.49%	29.86%	3.51%	3.51%	52.63	206.13	-	-	52.63	206.13	0.99	
40	4	144.34	1	Tahun	29.5	36.5	13	17.5	59	73	26	35	25.29%	50.58%	18.24%	36.49%	33.76%	33.76%	94.29	377.17	-	-	94.29	377.17	1.79
41	4	144.34	1	Tahun	42	56.5	48	34.5	84	113	96	69	39.14%	78.29%	33.83%	67.67%	10.47%	10.47%	366.47	1,465.86	-	-	366.47	1,465.86	6.96
42	4	72.17	1	Tahun	18	22	19.5	20	32	44	39	40	30.48%	60.97%	26.56%	53.12%	11.01%	11.01%	123.18	492.62	-	-	123.18	492.62	2.34
43	4	144.34	1	Tahun	6.5	1	9	4	13	2	18	8	6.24%	12.47%	3.81%	7.62%	54.55%	54.55%	4.93	19.70	-	-	4.93	19.70	0.09
44	4	144.34	1	Tahun	13	20	9	3	26	40	18	6	11.80%	27.71%	9.70%	19.40%	28.57%	28.57%	2.77	11.08	-	-	2.77	11.08	0.05
45	4	144.34	1	Tahun	35.5	48	32	18.5	71	96	54	37	33.26%	66.53%	26.67%	53.35%	16.45%	16.45%	103.38	421.50	-	-	103.38	421.50	2.00
46	4	360.84	1	Tahun	124.5	106	103.5	48.5	249	322	207	97	34.50%	69.00%	30.85%	61.71%	7.88%	7.88%	724.23	2,896.94	-	-	724.23	2,896.94	13.76
47	4	360.84	1	Tahun	90.5	102.5	117	39.5	185	205	234	79	42.4%	84.85%	28.64%	57.27%	8.82%	8.82%	480.39	1,921.54	-	-	480.39	1,921.54	9.13
48	4	144.34	1	Tahun	78.5	60	54	44	157	120	108	88	54.39%	108.77%	44.46%	88.91%	14.89%	14.89%	596.08	2,384.30	-	-	596.08	2,384.30	11.33
49	4	144.34	1	Tahun	66	47	65	23	132	94	130	46	43.73%	87.46%	41.11%	82.23%	13.86%	13.86%	162.87	651.50	-	-	162.87	651.50	3.09
50	4	144.34	1	Tahun	40.5	49	50.5	3	81	98	101	6	34.99%	69.97%	32.33%	64.66%	8.81%	8.81%	2.77	11.08	-	-	2.77	11.08	0.05
51	4	360.84	1	Tahun	7	18.5	9.5	10	14	37	19	20	53.27%	106.54%	32.33%	64.66%	39.05%	39.05%	30.79	123.16	-	-	30.79	123.16	0.58
52	4	72.17	1	Tahun	30.5	30	30.5	20.5	61	60	61	41	42.20%	84.52%	42.03%	84.06%	0.73%	0.73%	129.39	517.56	-	-	129.39	517.56	2.46
53	4	72.17	1	Tahun	28.5	26	25.5	14	37	52	47	28	39.49%	78.98%	36.03%	72.05%	6.41%	6.41%	60.35	241.39	-	-	60.35	241.39	1.15
54	4	72.17	1	Tahun	37	18.5	42.5	18.5	74	37	37	37	58.89%	117.78%	45.26%	90.53%	28.91%	28.91%	105.38	421.50	-	-	105.38	421.50	2.00
55	4	230.94	1	Tahun	60	40	57.5	28	120	80	115	56	25.98%	51.96%	22.73%	45.47%	15.87%	15.87%	241.39	965.54	-	-	241.39	965.54	4.59
56	4	144.34	1	Tahun	58	42.8	54	2.5	112	115	108	5	43.30%	86.60%	39.84%	29.67%	5.80%	5.80%	1.89	7.70	-	-	1.89	7.70	0.04
57	4	230.94	1	Tahun	81.5	86	109	15	163	172	218	30	47.20%	94.40%	39.91%	79.82%	12.18%	12.18%	69.28	277.10	-	-	69.28	277.10	1.32
58	4	144.34	1	Tahun	1	1	1	1	2	2	2	2	0.69%	1.39%	0.69%	1.39%	0.00%	0.00%	0.31	1.23	-	-	0.31	1.23	0.01
59	4	144.34	1	Tahun	1	1	1	1	2	2	2	2	0.69%	1.39%	0.69%	1.39%	0.00%	0.00%	0.31	1.23	-	-	0.31	1.23	0.01
60	4	72.17	1	Tahun	10	10	10.5	12	20	20	21	24	14.55%	29.10%	14.09%	28.17%	2.19%	2.19%	44.34	177.34	-	-	44.34	177.34	0.84
61	4	288.68	1	Tahun	109	141.5	124.5	42.5	218	243	249	85	49.02%	98.03%	43.30%	86.60%	8.80%	8.80%	556.13	2,224.51	-	-	556.13	2,224.51	10.57
62	4	144.34	1	Tahun	15	35	9	23.5	30	70	18	47	34.25%	68.50%	13.63%	27.25%	51.98%	51.98%	170.03	680.13	-	-	170.03	680.13	3.23
63	4	72.17	1	Tahun	20	21	19	11.5	40	42	38	23	11.50%	23.00%	27.71%	55.43%	3.31%	3.31%	40.72	162.87	-	-	40.72	162.87	0.77
64	4	144.34	1	Tahun	44.5	36.5	56	41	89	73	112	82	38.80%	77.60%	31.64%	63.28%	15.09%	15.09%	517.56	2,070.25	-	-	517.56	2,070.25	9.83
65	4	72.17	1	Tahun	18.5	27	26.5	10.5	37	54	33	21	37.41%	74.82%	33.26%	66.53%	15.28%	15.28%	33.94	135.78	-	-	33.94	135.78	0.64
66	4	144.34	1	Tahun	25	29	22.5	21	50	45	42	29.09%	58.18%	17.07%	34.15%	9.15%	9.15%	135.78	543.12	-	-	135.78	543.12	2.58	
67	4	144.34	1	Tahun	55.5	68	55.5	19.5	111	116	111	39	47.11%	94.22%	41.34%	82.68%	9.31%	9.31%	117.08	468.30	-	-	117.08	468.30	2.22
68	4	144.34	1	Tahun	50	24.5	40.5	16	100	49	81	32	34.64%	69.28%	26.56%	53.12%	24.06%	24.06%	78.82	315.28	-	-	78.82	315.28	1.50
69	4	72.17	1	Tahun	13.5	20.5	20	11.5	45	41	40	23	29.79%	59.58%	28.64%	57.27%	2.69%	2.69%	40.72	162.87	-	-	40.72	162.87	0.77
70	4	144.34	1	Tahun	59.5	46	39	27.5	119	92	78	55	41.26%	82.53%	33.37%	66.74%	15.69%	15.69%	232.84	931.37	-	-	232.84	931.37	4.42
71	4	72.17	1	Tahun	23.5	17.5	15	8.5	35	30	17	24.25%	48.50%	21.25%	42.49%	9.42%	9.42%	22.25	88.98	-	-	22.25	88.98	0.42	

MDS

Siap Asesibilitas: Tidak tersedia

31°C Carah

Search

12:53 PM 5/28/2023

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukakan

FZ31	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE
71	4	72.17	1	Tahun	13.5	17.5	15	8.5	35	30	17	34.25%	68.50%	21.25%	42.49%	9.42%	9.42%	22.25	88.98	-	-	22.25	88.98	0.42	
72	4	72.17	1	Tahun	16	19	18.5	14	32	38	17	28	26.33%	52.66%	24.71%	49.42%	6.85%	6.85%	60.35	241.39	-	-	60.35	241.39	1.15
73	4	144.34	1	Tahun	11.5	19	5.5	17	23	18	11	34	13.16%	26.33%	8.31%	16.63%	38.89%	38.89%	88.98	355.92	-	-	88.98	355.92	1.69
74	4	72.17	1	Tahun	13.5	27	15.5	17	54	31	36	37.41%	74.82%	25.87%	51.73%	29.76%	29.76%	99.76	399.03	-	-	99.76	399.03	1.90	
75	4	230.94	1	Tahun	80	75.5	101	39	160	155	203	78	43.73%	87.47%	37.02%	74.05%	12.09%	12.09%	468.30	1,873.20	-	-	468.30	1,873.20	8.90
76	4	72.17	1	Tahun	23	30.5	31.5	21	46	61	63	42	43.65%	87.30%	39.26%	78.52%	12.55%	12.55%	135.78	543.12	-	-	135.78	543.12	2.58
77	4	144.34	1	Tahun	41	13.5	1.5	37	82	27	3	74	28.41%	56.81%	12.93%	25.87%	79.76%	79.76%	421.50	1,686.01	-	-	421.50	1,686.01	8.01
78	4	144.34	1	Tahun	41	48	64.5	34	88	96	129	68	44.69%	89.37%	36.14%	72.28%	15.76%	15.76%	355.92	1,423.68	-	-	355.92	1,423.68	6.76
79	4	144.34	1	Tahun	46.5	31	48.5	40.5	81	87	97	80	33.60%	67.20%	29.10%	58.20%	17.46%	17.46%	492.62	1,970.50	-	-	492.62	1,970.50	9.36
80	4	144.34	1	Tahun	28	24	17.5	22	56	48	35	44	19.40%	38.80%	16.05%	32.10%	16.31%	16.31%	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83
81	4	72.17	1	Tahun	20	12	36.5	30.5	40	24	73	61	50.58%	101.15%	31.64%	63.28%	39.90%	39.90%	286.41	1,145.66	-	-	286.41	1,145.66	5.44
82	4	72.17	1	Tahun	23.5	22	17	7.5	47	44	34	15	32.66%	65.33%	28.87%	57.74%	22.17%	22.17%	17.32	69.28	-	-	17.32	69.28	0.33
83	4	72.17	1	Tahun	28.5	26	26	22	52	52	44	44	39.49%	78.98%	37.38%	74.36%	4.14%	4.14%	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83
84	4	144.34	1																						

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukakan

#	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE
101	4	144.34	1	Tahun	53	47.5	39.5	32	506	79	64	36.72%	79.44%	32.33%	64.66%	10.24%	10.24%	315.38	1,261.11	-	-	315.38	1,261.11	5.99	
102	4	144.34	1	Tahun	45	44	37.5	7.5	90	75	15	15.18%	62.35%	29.21%	58.43%	7.38%	7.38%	17.32	69.28	-	-	17.32	69.28	0.33	
103	4	144.34	1	Tahun	30.5	22.5	24.5	24	61	45	49	48	21.13%	42.26%	17.90%	35.80%	12.04%	12.04%	177.34	709.38	-	-	177.34	709.38	3.37
104	4	72.17	1	Tahun	2	2	0	2	4	0	4	0	2.77%	5.54%	1.83%	3.70%	66.67%	66.67%	1.23	4.93	-	-	1.23	4.93	0.02
105	4	144.34	1	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
106	4	144.34	1	Tahun	59	69	60.5	48	118	121	96	47.80%	95.61%	45.53%	97.00%	6.54%	6.54%	709.38	2,837.51	-	-	709.38	2,837.51	13.48	
107	4	144.34	1	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
108	4	144.34	1	Tahun	4	8	1.5	8.5	8	16	1	17	5.54%	11.09%	5.12%	6.24%	51.83%	51.83%	22.25	88.98	-	-	22.25	88.98	0.42
109	4	36.08	1	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
110	4	144.34	1	Tahun	62.5	68.5	54.5	9.5	125	137	109	19	47.46%	94.92%	42.84%	85.68%	7.91%	7.91%	27.79	111.15	-	-	27.79	111.15	0.53
111	4	144.34	1	Tahun	16.5	15	13	16.5	33	30	26	33	11.43%	22.86%	10.28%	20.55%	8.24%	8.24%	83.82	335.29	-	-	83.82	335.29	1.59
112	4	144.34	1	Tahun	32	33	17	22	64	66	34	44	22.86%	45.73%	18.84%	37.67%	25.20%	25.20%	149.62	596.08	-	-	149.62	596.08	2.83
113	4	144.34	1	Tahun	32	33.5	23	24	64	67	46	48	23.21%	46.42%	20.44%	40.88%	14.69%	14.69%	177.34	709.38	-	-	177.34	709.38	3.37
114	4	144.34	1	Tahun	13	11.5	24.5	15	26	23	49	30	16.97%	33.95%	11.32%	22.63%	33.33%	33.33%	69.28	277.10	-	-	69.28	277.10	1.32
115	4	144.34	1	Tahun	12	20.5	15.5	13.5	24	41	31	27	16.20%	38.43%	11.09%	22.17%	38.75%	38.75%	56.11	224.45	-	-	56.11	224.45	1.07
116	4	144.34	1	Tahun	28.5	21.5	16.5	19	37	43	38	15.75%	39.49%	15.96%	30.72%	19.05%	19.05%	111.15	444.59	-	-	111.15	444.59	2.11	
117	4	144.34	1	Tahun	15	15	12	8	30	30	24	12	10.39%	20.78%	9.70%	19.40%	9.52%	9.52%	11.08	44.34	-	-	11.08	44.34	0.21
118	4	144.34	1	Tahun	23.5	13	17	18.5	47	26	34	37	16.28%	32.56%	12.36%	24.71%	21.88%	21.88%	105.38	421.50	-	-	105.38	421.50	2.00
119	4	144.34	1	Tahun	10.5	13	11.5	12.5	21	26	23	25	9.01%	18.01%	8.08%	16.17%	7.62%	7.62%	48.11	192.43	-	-	48.11	192.43	0.91
120	4	144.34	1	Tahun	9	6.5	4.5	9.5	18	13	9	19	6.24%	12.47%	4.62%	9.24%	23.33%	23.33%	27.79	111.15	-	-	27.79	111.15	0.53
121	4	144.34	1	Tahun	7	6.5	8.5	9.5	14	13	17	19	5.89%	11.78%	5.08%	10.16%	10.61%	10.61%	27.79	111.15	-	-	27.79	111.15	0.53
122	4	144.34	1	Tahun	17	9	8.5	13.5	34	41	31	27	16.20%	38.43%	11.09%	22.17%	38.75%	38.75%	56.11	224.45	-	-	56.11	224.45	1.07
123	4	144.34	1	Tahun	10.5	9.5	10.5	12.5	21	19	21	25	7.47%	14.95%	7.04%	14.09%	4.37%	4.37%	48.11	192.43	-	-	48.11	192.43	0.91
124	4	144.34	1	Tahun	6	7	9.5	7.5	12	14	19	15	6.58%	13.16%	5.20%	10.39%	17.78%	17.78%	17.32	69.28	-	-	17.32	69.28	0.33
125	4	144.34	1	Tahun	7.5	10.5	7.5	5.5	15	15	11	7.27%	14.55%	5.89%	11.78%	15.69%	15.69%	9.31	37.25	-	-	9.31	37.25	0.18	
126	4	144.34	1	Tahun	9	2	5	6	18	4	10	12	6.24%	12.47%	3.70%	7.39%	45.81%	45.81%	11.08	44.34	-	-	11.08	44.34	0.21
127	4	144.34	1	Tahun	3.5	5	5.5	5	7	10	11	10	3.81%	7.62%	3.23%	6.47%	16.67%	16.67%	7.70	30.79	-	-	7.70	30.79	0.15
128	4	144.34	1	Tahun	52.5	31.5	35.5	28	105	63	71	56	36.37%	72.75%	27.60%	55.19%	21.20%	21.20%	241.39	965.54	-	-	241.39	965.54	4.59
129	4	144.34	1	Tahun	3.5	2	6	7	11	4	10	12	6.24%	12.47%	3.70%	7.39%	45.81%	45.81%	11.08	44.34	-	-	11.08	44.34	0.21
130	4	144.34	1	Tahun	39	40	34.5	15	78	69	30	27.71%	55.43%	26.21%	52.42%	5.87%	5.87%	69.28	277.10	-	-	69.28	277.10	1.32	
131	4	36.08	1	Tahun	4.5	3.5	4.5	4.5	9	7	9	9	12.47%	24.94%	11.55%	23.09%	10.67%	10.67%	6.23	24.94	-	-	6.23	24.94	0.12
132	4	360.84	1	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	
133	0	0.00	-	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-
134	0	0.00	-	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-
135	0	0.00	-	Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-

Siap Aksesibilitas: Tidak Terada

31°C Cerah

Search

12:54 PM 5/28/2023

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukakan

#	GY	HZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL
21	ANALISA KONDISI PEMBEBAAN TRAFIK													
22	Losses Netral TRAFIK (Watt)		Losses Ground TRAFIK (Watt)		Total Losses TRAFIK (Watt)		Total Losses TRAFIK 1 Hari (Watt)		1 Bulan = Rp		12.625.199			
23	84.740.08		-		84.740.08		478.13		-		558.733			
24	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	SIANG	MALAM
25	17.388.01	49.452.04	17.388.01	49.452.04	347.74	151.404	347.74	151.404	347.74	151.404	347.74	151.404	347.74	151.404
26	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
27	388.02	1.552.07	-	-	388.02	1.552.07	7.37	7.76	3.38	3.38	6.507	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE
28	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.81	2.88	1.301	1.301	3.290	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
29	73.97	295.88	-	-	73.97	295.88	1.41	1.48	646	646	1.633	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
30	73.97	295.88	-	-	73.97	295.88	1.41	1.48	646	646	1.633	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE
31	37.25	149.02	-	-	37.25	149.02	0.71	0.75	325	325	823	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
32	37.25	149.02	-	-	37.25	149.02	0.71	0.75	325	325	823	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
33	200.21	800.82	-	-	200.21	800.82	3.80	4.00	1.748	1.748	4.421	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
34	200.21	800.82	-	-	200.21	800.82	3.80	4.00	1.748	1.748	4.421	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE
35	845.53	3.382.12	-	-	845.53	3.382.12	6.57	6.91	3.017	3.017	7.629	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
36	362.87	651.50	-	-	362.87	651.50	3.09	3.26	1.422	1.422	3.596	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE
37	399.03	1.596.10	-	-	399.03	1.596.10	7.08	7.58	3.484	3.484	8.832	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
38	305.50	1.222.02	-	-	305.50	1.222.02	5.80	6.11	2.667	2.667	6.745	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL
39	52.01	208.13	-	-	52.01	208.13	0.99	1.04	464	464	1.149	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE

Siap Aksesibilitas: Tidak Terada

31°C Cerah

Search

12:54 PM 5/28/2023

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peningjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda sukakan

#	GV	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HA	HA4	HI	HJ	HK	HL	
39	5413	298.13	-	-	52.83	298.13	8.99	1.04	RP	454	104	1.349	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
40	94.29	377.17	-	-	94.29	377.17	1.79	1.89	RP	433	104	2.082	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
41	366.47	1.485.86	-	-	366.47	1.485.86	6.96	7.33	RP	3.199	104	8.092	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
42	323.10	492.62	-	-	323.10	492.62	2.34	2.46	RP	1.075	104	2.715	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
43	4.90	19.70	-	-	4.90	19.70	0.09	0.10	RP	43	104	109	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
44	2.77	11.08	-	-	2.77	11.08	0.05	0.06	RP	24	104	61	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
45	105.38	421.50	-	-	105.38	421.50	3.00	3.11	RP	503	104	2.337	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
46	724.23	2.896.94	-	-	724.23	2.896.94	13.78	14.48	RP	6.323	104	15.991	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
47	480.39	1.921.54	-	-	480.39	1.921.54	9.33	9.61	RP	4.194	104	10.607	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
48	996.08	2.284.20	-	-	996.08	2.284.20	13.83	13.92	RP	3.204	104	12.261	NORMAL	NORMAL	OVERBAT	SEGERA LAJUKAN UPRATING / SEGERA PASANG GARIS SISP
49	162.87	651.50	-	-	162.87	651.50	3.09	3.26	RP	1.422	104	3.596	NORMAL	OVERBAT	OVERBAT	Lakukan upgrading Trafo / rencanakan pasang Trafo sisp
50	2.77	11.08	-	-	2.77	11.08	0.05	0.06	RP	24	104	61	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
51	30.79	123.18	-	-	30.79	123.18	0.56	0.62	RP	269	104	880	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	SEGERA LAJUKAN UPRATING / SEGERA PASANG GARIS SISP
52	129.39	517.56	-	-	129.39	517.56	2.46	2.59	RP	1.130	104	2.837	NORMAL	OVERBAT	OVERBAT	Lakukan upgrading Trafo / rencanakan pasang Trafo sisp
53	60.35	241.39	-	-	60.35	241.39	1.15	1.21	RP	527	104	1.532	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
54	305.38	421.50	-	-	305.38	421.50	2.00	2.11	RP	930	104	2.337	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	SEGERA LAJUKAN UPRATING / SEGERA PASANG GARIS SISP
55	241.39	965.54	-	-	241.39	965.54	4.59	4.83	RP	2.107	104	5.330	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
56	1.92	7.70	-	-	1.92	7.70	0.04	0.04	RP	17	104	42	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
57	69.28	277.30	-	-	69.28	277.30	1.32	1.39	RP	605	104	1.530	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
58	0.31	1.23	-	-	0.31	1.23	0.03	0.03	RP	3	104	7	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
59	0.31	1.23	-	-	0.31	1.23	0.03	0.03	RP	3	104	7	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
60	44.34	177.34	-	-	44.34	177.34	0.84	0.89	RP	387	104	979	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
61	596.13	2.224.51	-	-	596.13	2.224.51	10.57	11.12	RP	4.855	104	12.279	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan upgrading Trafo / rencanakan pasang Trafo sisp
62	176.03	680.13	-	-	176.03	680.13	3.83	3.84	RP	1.484	104	3.784	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
63	47.02	182.87	-	-	47.02	182.87	0.77	0.81	RP	355	104	899	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
64	517.56	2.076.25	-	-	517.56	2.076.25	9.83	10.35	RP	4.519	104	11.428	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
65	31.84	125.78	-	-	31.84	125.78	0.64	0.69	RP	294	104	720	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
66	135.78	543.12	-	-	135.78	543.12	2.58	2.71	RP	1.185	104	2.998	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
67	117.08	468.50	-	-	117.08	468.50	2.22	2.34	RP	1.022	104	2.585	NORMAL	NORMAL	NORMAL	Lakukan upgrading Trafo / rencanakan pasang Trafo sisp
68	74.62	310.28	-	-	74.62	310.28	1.50	1.58	RP	668	104	1.740	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
69	40.72	162.87	-	-	40.72	162.87	0.77	0.81	RP	355	104	899	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
70	224.64	931.37	-	-	224.64	931.37	4.42	4.68	RP	2.033	104	5.141	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
71	22.25	88.98	-	-	22.25	88.98	0.42	0.44	RP	194	104	491	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
72	60.35	241.39	-	-	60.35	241.39	1.15	1.21	RP	527	104	1.532	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
73	68.98	355.82	-	-	68.98	355.82	1.85	1.78	RP	777	104	1.965	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
74	99.76	399.03	-	-	99.76	399.03	2.00	2.00	RP	871	104	2.203	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
75	488.30	1.873.20	-	-	488.30	1.873.20	8.96	9.37	RP	4.088	104	10.340	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
76	135.78	543.12	-	-	135.78	543.12	2.58	2.71	RP	1.185	104	2.998	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan

MDS

Siap Aksesibilitas: Tidak Terada

31°C Carah

12:55 PM 5/28/2023

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peningjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda sukakan

#	GV	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HA	HA4	HI	HJ	HK	HL	
76	135.78	543.12	-	-	135.78	543.12	2.58	2.71	RP	1.185	104	2.998	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
77	421.50	1.686.01	-	-	421.50	1.686.01	8.01	8.40	RP	3.480	104	9.307	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
78	355.92	1.423.68	-	-	355.92	1.423.68	6.78	7.12	RP	3.107	104	7.819	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
79	492.62	1.970.20	-	-	492.62	1.970.20	8.38	8.85	RP	4.261	104	10.877	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
80	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83	2.98	RP	1.301	104	3.290	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
81	286.41	1.145.06	-	-	286.41	1.145.06	4.48	4.73	RP	2.561	104	6.324	UNBALANCE	OVERBAT	OVERBAT	SEGERA LAJUKAN UPRATING / SEGERA PASANG GARIS SISP
82	17.32	69.28	-	-	17.32	69.28	0.33	0.35	RP	151	104	381	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
83	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83	2.98	RP	1.301	104	3.290	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
84	366.47	1.485.86	-	-	366.47	1.485.86	6.96	7.33	RP	3.199	104	8.092	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
85	69.28	277.30	-	-	69.28	277.30	1.32	1.39	RP	605	104	1.530	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
86	709.38	2.837.51	-	-	709.38	2.837.51	14.48	14.19	RP	6.193	104	15.683	NORMAL	OVERBAT	OVERBAT	Lakukan upgrading Trafo / rencanakan pasang Trafo sisp
87	517.56	2.076.25	-	-	517.56	2.076.25	9.83	10.35	RP	4.519	104	11.428	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
88	312.84	931.37	-	-	312.84	931.37	4.42	4.66	RP	2.033	104	5.141	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
89	232.84	931.37	-	-	232.84	931.37	4.42	4.66	RP	2.033	104	5.141	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
90	277.30	1.108.40	-	-	277.30	1.108.40	5.28	5.54	RP	2.429	104	6.118	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
91	135.87	623.68	-	-	135.87	623.68	2.96	3.12	RP	1.361	104	3.462	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
92	305.50	1.222.02	-	-	305.50	1.222.02	5.80	6.11	RP	2.667	104	6.746	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
93	286.41	1.145.06	-	-	286.41	1.145.06	4.48	4.73	RP	2.561	104	6.324	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
94	88.98	355.92	-	-	88.98	355.92	1.85	1.78	RP	777	104	1.965	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
95	135.87	623.68	-	-	135.87	623.68	2.96	3.12	RP	1.361	104	3.462	NORMAL	NORMAL	NORMAL	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
96	241.32	969.29	-	-	241.32	969.29	3.70	3.89	RP	1.243	104	3.142	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
97	111.15	444.59	-	-	111.15	444.59	2.11	2.22	RP	970	104	2.454	NORMAL	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
98	99.76	399.03	-	-	99.76	399.03	2.00	2.00	RP	871	104	2.203	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
99	286.94	1.035.74	-	-	286.94	1.035.74	4.92	5.18	RP	2.261	104	5.717	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
100	345.53	1.282.12	-	-	345.53	1.282.12	6.57	6.91	RP	3.017	104	7.629	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
101	315.28	1.261.12	-	-	315.28	1.261.12	5.99	6.31	RP	2.793	104	6.961	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
102	17.32	69.28	-	-	17.32	69.28	0.33	0.35	RP	151	104	382	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
103	177.34	709.38	-	-	177.34	709.38	3.37	3.55	RP	1.548	104	3.918	UNBALANCE	NORMAL	NORMAL	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
104	1.23	4.93	-	-	1.23	4.93	0.02	0.02	RP	11	104	27	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per juruan / Lakukan pech antar juruan
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UNBALANCE	UNBALANCE	UNBALANCE	Lakukan

ULP BAWEAN [Mode Kompatibilitas] - Excel

File Beranda Sisipkan Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan WPS PDF Beri tahu yang ingin Anda bukukan

#	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL
306	709.38	2.837.51	-	-	709.38	2.837.51	13.48	34.19	Rp	6.393	Rp	15.483	NORMAL	Lakukan operasi Trafik / rencanakan pasang Trafik sisp
307	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
308	22.25	88.98	-	-	22.25	88.98	0.42	0.44	Rp	194	Rp	491	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per jurusan / Lakukan pecah antar jurusan
309	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
310	27.79	111.15	-	-	27.79	111.15	0.53	0.56	Rp	243	Rp	614	NORMAL	Lakukan operasi Trafik / rencanakan pasang Trafik sisp
311	83.82	335.29	-	-	83.82	335.29	1.59	1.68	Rp	732	Rp	1.851	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
312	149.02	596.08	-	-	149.02	596.08	2.83	2.98	Rp	1.261	Rp	3.290	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per jurusan / Lakukan pecah antar jurusan
313	177.34	709.38	-	-	177.34	709.38	3.37	3.53	Rp	1.548	Rp	3.916	UNBALANCE	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
314	69.28	277.10	-	-	69.28	277.10	1.32	1.39	Rp	605	Rp	1.530	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per jurusan / Lakukan pecah antar jurusan
315	56.11	224.45	-	-	56.11	224.45	1.07	1.12	Rp	490	Rp	1.239	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
316	111.15	444.59	-	-	111.15	444.59	2.11	2.22	Rp	970	Rp	2.454	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
317	11.08	44.34	-	-	11.08	44.34	0.21	0.22	Rp	97	Rp	245	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
318	105.38	421.50	-	-	105.38	421.50	2.00	2.11	Rp	503	Rp	2.307	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
319	48.11	192.43	-	-	48.11	192.43	0.91	0.96	Rp	420	Rp	1.082	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
320	27.79	111.15	-	-	27.79	111.15	0.53	0.56	Rp	243	Rp	614	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
321	27.79	111.15	-	-	27.79	111.15	0.53	0.56	Rp	243	Rp	614	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
322	56.11	224.45	-	-	56.11	224.45	1.07	1.12	Rp	490	Rp	1.239	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per jurusan / Lakukan pecah antar jurusan
323	48.11	192.43	-	-	48.11	192.43	0.91	0.96	Rp	420	Rp	1.082	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
324	17.52	69.28	-	-	17.52	69.28	0.33	0.35	Rp	151	Rp	382	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
325	9.31	37.25	-	-	9.31	37.25	0.18	0.19	Rp	81	Rp	206	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
326	11.08	44.34	-	-	11.08	44.34	0.21	0.22	Rp	97	Rp	245	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per jurusan / Lakukan pecah antar jurusan
327	7.70	30.79	-	-	7.70	30.79	0.15	0.15	Rp	67	Rp	170	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
328	241.39	965.54	-	-	241.39	965.54	4.59	4.83	Rp	2.107	Rp	5.330	UNBALANCE	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
329	15.09	60.35	-	-	15.09	60.35	0.29	0.30	Rp	132	Rp	333	UNBALANCE	Lakukan pemertaaan beban per jurusan / Lakukan pecah antar jurusan
330	69.28	277.10	-	-	69.28	277.10	1.32	1.39	Rp	605	Rp	1.530	UNBALANCE	Lakukan pengurangan dan pemertaaan secara berkala
331	8.23	24.94	-	-	8.23	24.94	0.12	0.12	Rp	54	Rp	138	UNBALANCE	Lakukan penambahan beban optimal / mutasi trafik dengan kapasitas lebih kecil
332	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
333	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
334	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
335	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
336	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
337	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
338	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
339	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
340	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
341	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
342	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!
343	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!

MDS

Siap Aksesibilitas: Tidak Tersedia

31°C Cerah

Search

12:55 PM 5/28/2023